

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ Β)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΗΔΡΕ 10 ΑΤΜ.
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ90

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/20
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 6.3

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Σ. ΝΑΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 18 - 546 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 999115621 - ΔΟΥ: Η' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Λ Ε Γ Χ Θ Η


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΑΡΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
εκ της υπογραφείσας
πλήρους σειράς

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΡΕ 10 Ατμ
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ : Φ90 ΚΑΙ Φ90

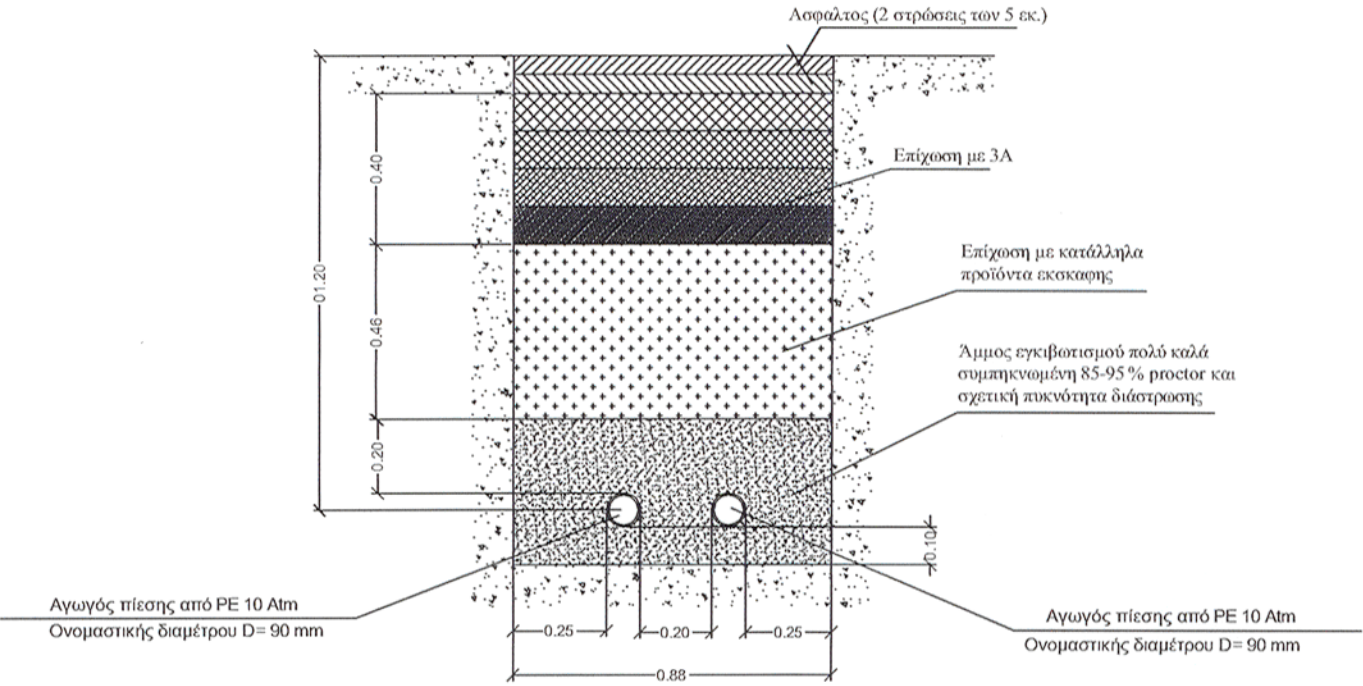

Παρατήρηση

Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων υποβάσεως θα
γίνονται σύμφωνα με την Π.Τ.Π.
Ο150.

Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων βάσεως θα γίνονται
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155.