

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ D)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΗDPE 10 ATM.
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ90

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/20
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 6.1

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Σ. ΝΑΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


14-8-06

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΓΩΓΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ PE 10 Atm
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ : Φ90

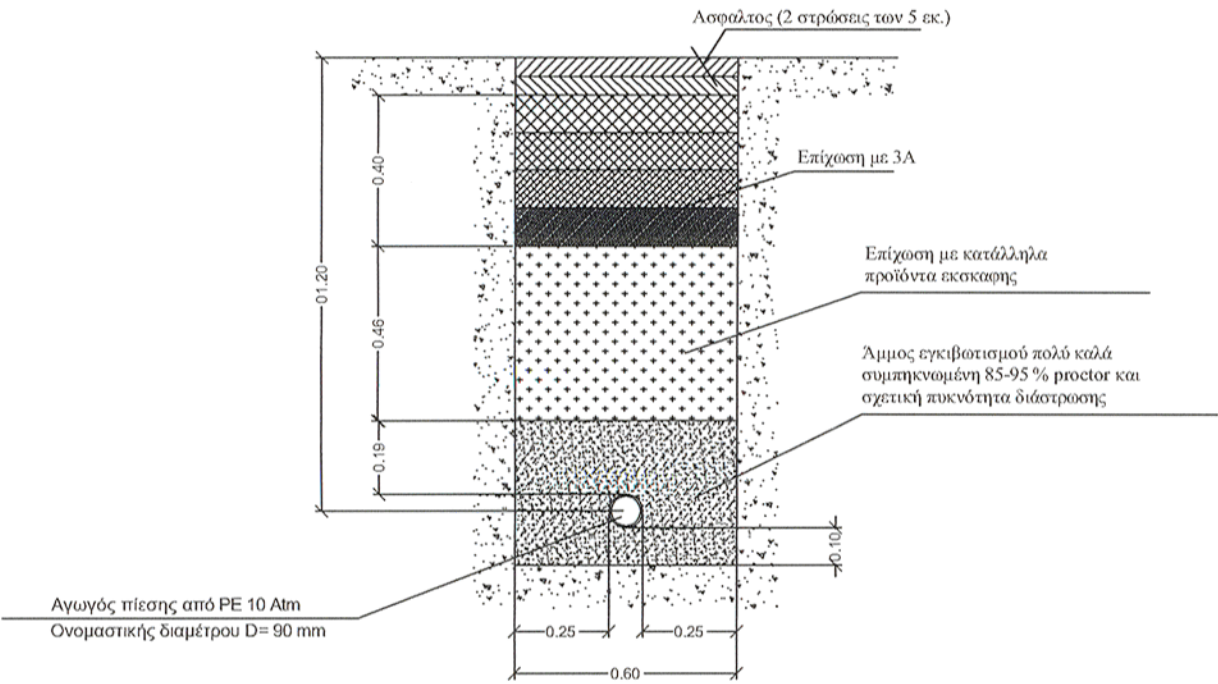

Παρατήρηση
Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων υποβάσεως θα
γίνονται σύμφωνα με την Π.Τ.Π.
Ο150.
Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων βάσεως θα γίνονται
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155.